

O B E C N Í Ú Ř A D L U D G E Ř O V I C E

odbor - stavební úřad a silniční správní úřad

Markvartovická 48/52, 747 14 Ludgeřovice

Č.j.: SÚ/0923/10/St.

V Ludgeřovicích, dne 25.5.2010

Vyřizuje: Stařinský

Tel.: 553 876 015

E-mail: starinsky@ludgerovice.cz

Obec Šilheřovice
Střední 305
747 15 Šilheřovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor - stavební úřad a silniční správní úřad Obecního úřadu Ludgeřovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.3.2010 podala

**Obec Šilheřovice, IČ 00300730, Střední 305, 747 15 Šilheřovice,
kterou zastupuje Ing. Jana Ševčíková, Fr. Formana 39, 700 30 Ostrava 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Prodloužení řadu dešťové kanalizace ul. Horní" na pozemku parc.č. **1650/1** (dále jen "stavba") v katastrálním území **Šilheřovice**.

Popis stavby:

Obsahem návrhu a předložené dokumentace pro územní rozhodnutí je umístění stavby prodloužení dešťové kanalizace na ul. Horní, na pozemku parc.č. 1650/1 v k.ú. Šilheřovice. Předmětná stavba řeší výstavbu kanalizačního řadu pro odvedení dešťových vod ze 4 rodinných domů. Jedná se o liniiovou stavbu, která je navržena v zeleném pásu podél silnice III/4696. Nový řad dešťové kanalizace je navržen z potrubí PVC KG 300, 400, SN 8 bude napojen na stávající kanalizaci beton DN 400 v zeleném pásu komunikace. Délka prodlouženého řadu dešťové kanalizace je cca 66 m.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jiří Jurečka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1100770.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 1650/1 v katastrálním území Šilheřovice, v souladu s grafickou přílohou, kterou tvoří situační výkres na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 se zakreslením stavby.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby a jako plocha nutná pro zařízení staveniště se současně jako stavební pozemek vymezuje:
 - část pozemku parc.č. 1650/1 – pruh dl. 66 m a š. 3,0 m = 198 m²Po dokončení stavby bude stavební pozemek uveden do původního stavu a užíván k původnímu účelu.
3. Stavba musí být projektována v souladu s platnými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat požadavky hygienické, protipožární, bezpečnostní a požadavky zdravého životního prostředí. Dále bude projektová dokumentace plně respektovat závazná ustanovení z příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005- Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky.
4. Projektová dokumentace předkládaná k žádosti o stavební povolení bude zpracována oprávněnou osobou ve smyslu ust. § 158 stavebního zákona.
5. Obsah projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
6. Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby - § 24e odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.
7. Budou splněny podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací v místě stavby č.j.124834/09/MOV/V00 ze dne 26.10.2009:

Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK má stejnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:**Specifikace výřezů:**

1 : 500 Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytýčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze:

a) Stavebník si nechá trasu telekomunikačních kabelů vytýčit.

Obnažené telekomunikační kabely je nutno respektovat a nepoškozit. Ve výkopu je nutno je zajistit proti prověšení, poškození a poškození třetí osobou. Zemní práce ve vzdálenosti 1,5 metru a méně je nutno provádět ručně.

Požadujeme, aby stavebník během stavby zajistil stávající trasu tel. kabelů proti poškození pojižděním těžkými vozidly například položení betonových panelů.

- b) Síť elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- d) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4 a 5).
- e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha 3 kap. XII. čl. 1.).
- f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Radim Koňář (tel.: 596682978, 602438599), (dále jen „POS“). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky nadložní lana, uzemiňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- n) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800184084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k Vyjádření stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Úplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k Vyjádření uvedeného v Žádosti

Přílohy:

Výřezy účelové mapy: 1 list

Ostatní přílohy: 1 kus

celkem: 2

Platnost tohoto Vyjádření končí dnem 26.10.2011.

8. Budou splněny podmínky správce plynovodních řadů v obci, RWE Distribuční služby, s.r.o., uvedené ve stanovisku o existenci plynárenských zařízení v místě stavby zn. 3733/09/154, ze dne 23.10.2009:

DOJDE K DOTČENÍ

ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude prodána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TGP 702 04 – tab.8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TGP 702 01, TGP 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Toto stanovisko platí pouze pro územní a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

9. Budou splněny podmínky správce vodovodních a kanalizačních řadů v obci- OÚ Šilheřovice, uvedené ve vyjádření ze dne 9.11.2009:

Oddílná splašková kanalizace - Dojde ke křížení (přípojka pro č.p. 30).

Před zahájením prací, při kterých dojde buď k dotčení, křížení nebo souběhu se sítěmi, jež jsou ve správě obce, nutno požádat o vytýčení těchto sítí.

10. Budou splněny podmínky správce vedení NN v obci - ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1024259986 ze dne 27.10.2009:

V zájmovém prostoru **se nachází** energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní záznam zaslámám v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840.

Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 9850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny její části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o to požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

11. Budou splněny podmínky majetkového správce silnice III/4696 – Správy silnic MSK, střed. Opava,

Ředitelství, uvedené ve vyjádření zn. 4758/2009/OP-TSÚ/MaJ ze dne 3.11.2009:

- Výkopek ani jiný materiál nesmí být ukládán na vozovku silnice III/4696.
- Stavbou bude narušen povrch a konstrukce vozovky III/4696 v co nejmenší míře.
- Veškeré změny provedené během řízení o povolení stavby a při provádění stavebních prací je nutno projednat s SSMSK Opava.
- Před zahájením stavebních prací bude mezi SSMSK Opava a obcí Šilheřovice sepsána smlouva o právu provést stavbu.
- Veškeré náklady spojené s touto stavbou ponese obec Šilheřovice.
- SSMSK Opava požaduje, po ukončení stavebních prací, zajistit zaměření hranic pozemků v dotčeném úseku na náklady investora a provedení majetkoprávního vypořádání pozemků mezi SSMSK Opava a obcí Šilheřovice.

12. Bude splněna podmínka MěÚ Hlučín, odboru dopravy a silničního hospodářství, uvedená ve vyjádření zn. ODSH/47805/2009/BL ze dne 2. 11.2009:

Upozorňujeme na skutečnost, že při provádění stavebních souvisejících s pokládkou nového kanalizačního potrubí je nutno provést taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

13. Budou splněny podmínky MěÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, uvedené ve Vyjádření zn. OŽPaKS/48141/2009/Je ze dne 27.11.2009:

Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)

Případné kácení dřevin je nutno řešit v souladu s ust. § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny (v období vegetačního klidu dřevin).

Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Prodloužení kanalizace je vodní dílo podléhající stavebnímu povolení, ve smyslu § 15 vodního zákona, k jehož vydání je příslušný vodoprávní úřad zdejšího městského úřadu. Žádost bude doložena náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyjádření správce povodí – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1. Projektová dokumentace musí být vypracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl.

Účastník řízení na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Obec Šilheřovice, IČ 300730, Střední 305, 747 15 Šilheřovice.

Odůvodnění:

Dne 31.3.2010 podal žadatel, Obec Šilheřovice, IČ 300730, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

"Prodloužení řadu dešťové kanalizace ul. Horní" na pozemku parc.č. 1650/1 v katastrálním území Šilheřovice.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. SÚ/0923/10-St. ze dne 31.3.2009. Oznámení o zahájení územního řízení bylo ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na

den 4.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě se zúčastnili: Josef Stařinský – za stavební úřad, Ing. Jana Ševčíková, Verner Kolaska – za obec Šilheřovice, Josef Bortlík – účastník.

V průběhu územního řízení stavební úřad posoudil záměr žadatele z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona. Zjistil, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavba se nachází v současně zastavěném území obce Šilheřovice, v zóně obytné – venkovské polyfunkční, jedná se o stavbu příslušného technického vybavení – dešťové kanalizace. Stavba je plně v souladu s regulativy závazné části schválené územně plánovací dokumentace – Územním plánem obce Šilheřovice (poslední změna č. 2).

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 2 odst. (1) vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, stavba a její dokumentace posouzení podle citované vyhlášky nepodléhá.

Dle ověření v katastru nemovitostí vlastníkem pozemku parc.č. 1650/1 v k.ú. Šilheřovice je Moravskoslezský kraj, s právem hospodaření Správa silnic Moravskoslezského kraje, což bylo dokladováno výpisem údajů z KN ke dni 26.2.2010, LV č. 348. Byl předložen souhlas Správy a údržby silnic MSK, střediska Opava zn. 4758/2009/OP-TSÚ/MaJ ze dne 3.11.2009.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Vyjádření MěÚ Hlučín, odboru dopravy a silničního hospodářství zn. ODSH/47805/2009/BL ze dne 2.11.2009.
- Vyjádření MÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb zn. OŽPaKS/48141/2009/Je ze dne 27.11.2009.
- Vyjádření MěÚ Hlučín, odboru výstavby, oddělení územního plánování, regionálního rozvoje a památkové péče č.j. OÚPRRaPP/49809/2009/KU ze dne 6.11.2009.
- Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., č.j. 124834/09/MOV/V00 ze dne 26.10.2009 k existenci vedení komunikační sítě v místě stavby.
- Stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 3733/09/154 ze dne 23.10.2009 k existenci plynárenských zařízení v místě stavby.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1024259986 ze dne 27.10.2009 o existenci energetických zařízení v místě stavby..
- Vyjádření Správy silnic MSK, středisko Opava zn. 4758/2009/OP-TSÚ/MaJ ze dne 3.11.2009.
- Vyjádření OÚ Šilheřovice ze dne 9.11.2009 o existenci vedení ve správě OÚ Šilheřovice v místě stavby.

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 stavebního zákona:

- dle § 85 odst. 1 písm a) – obec Šilheřovice – žadatel,
- dle § 85 odst. 1 písm. b) – obec Šilheřovice
- dle § 85 odst. 2 písm. a) – Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje.
- dle § 85 odst. 2 písm. b) – Josef Bortlík, Pavel Svoboda, Martina Svobodová, ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o.

V daném případě dospěl stavební úřad k závěru, že vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo pozemkům jiných fyzických nebo právnických osob, než jak bylo stanoveno, rozhodnutím přímo dotčena být nemohou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
- Podmínky správců veřejných rozvodných sítí a dotčených orgánů byly zezávněny v podmínkách pro umístění a projektovou přípravu stavby.
- Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Před vydáním rozhodnutí ve věci bylo účastníkům umožněno seznámit se s podklady ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad dospěl k závěru, že umístění stavby v rozsahu žádosti je v souladu se závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace, vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, příslušným ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, není v rozporu s veřejnými zájmy a nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena vlastnická nebo jiná věcná práva účastníků územního řízení, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli a obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla – li realizace záměru již zahájena.



Josef Stařinský
vedoucí odboru - stavební úřad
a sílniční správní úřad

Vypraveno dne: 25.5.2010.

Příloha: Ověřený situační výkres na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 se zákresem umístění stavby na pozemku.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky do vlastních rukou)

1. Obec Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, kterou zastupuje Ing. Jana Ševčíková,
Fr. Formana 39, 700 30 Ostrava 3

doručí se veřejnou vyhláškou:

2. Josef Bortlík, Horní 387, 747 15 Šilheřovice
3. Pavel Svoboda, Střední 110, 747 15 Šilheřovice
4. Martina Svobodová, Střední 110, 747 15 Šilheřovice
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Správa silnic Moravskoslezského kraje středisko Opava, J. Davida 2, 746 01 Opava
(zn. 4758/2009/OP-TSÚ/MaJ)
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (zn. 1024259986)
7. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.BOX 84, 130 11 Praha 3 (č.j. 124834/09/MOV/V00)
8. RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (zn. 3733/09/154)

dotčené orgány (doručenky)

1. Městský úřad Hlučín odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí 23,
748 01 Hlučín (zn. OŽPaKS/48141/2009/Je)
2. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby odd. ÚP, region.rozvoje a památkové péče, Mírové náměstí 23,
748 01 Hlučín (zn. ODSH/47805/2009/BL)
3. Městský úřad Hlučín odbor dopravy a SH, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín (ODSH/47805/2009/BL)
4. Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice (vyj. ze dne 9.11.2009).

Dále obdrží (doručeny)

1. OÚ Ludgeřovice ke zveřejnění na úřední desce OÚ v Ludgeřovicích (potvrzení o dni vyvěšení a
sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky zašlete zpět stavebnímu úřadu).
2. OÚ Šilheřovice ke zveřejnění na úřední desce OÚ v Šilheřovicích.

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Ludgeřovice - správního orgánu, který písemnost doručuje (v místě stavebního úřadu).

Poučení ke zveřejnění písemnosti:


Zveřejnění písemnosti na úřední desce OÚ Šilheřovice (v místě stavby) má charakter informativní, lhůty pro úkony účastníků řízení a veřejnosti se řídí dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (OÚ Ludgeřovice).

Ev. číslo písemnosti:

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.



Schvaluje se územním rozhodnutím
stavebního úřadu v Ludčeřovicích

ze dne 25.5.2009
zn. 34/0920/10-ŠH.

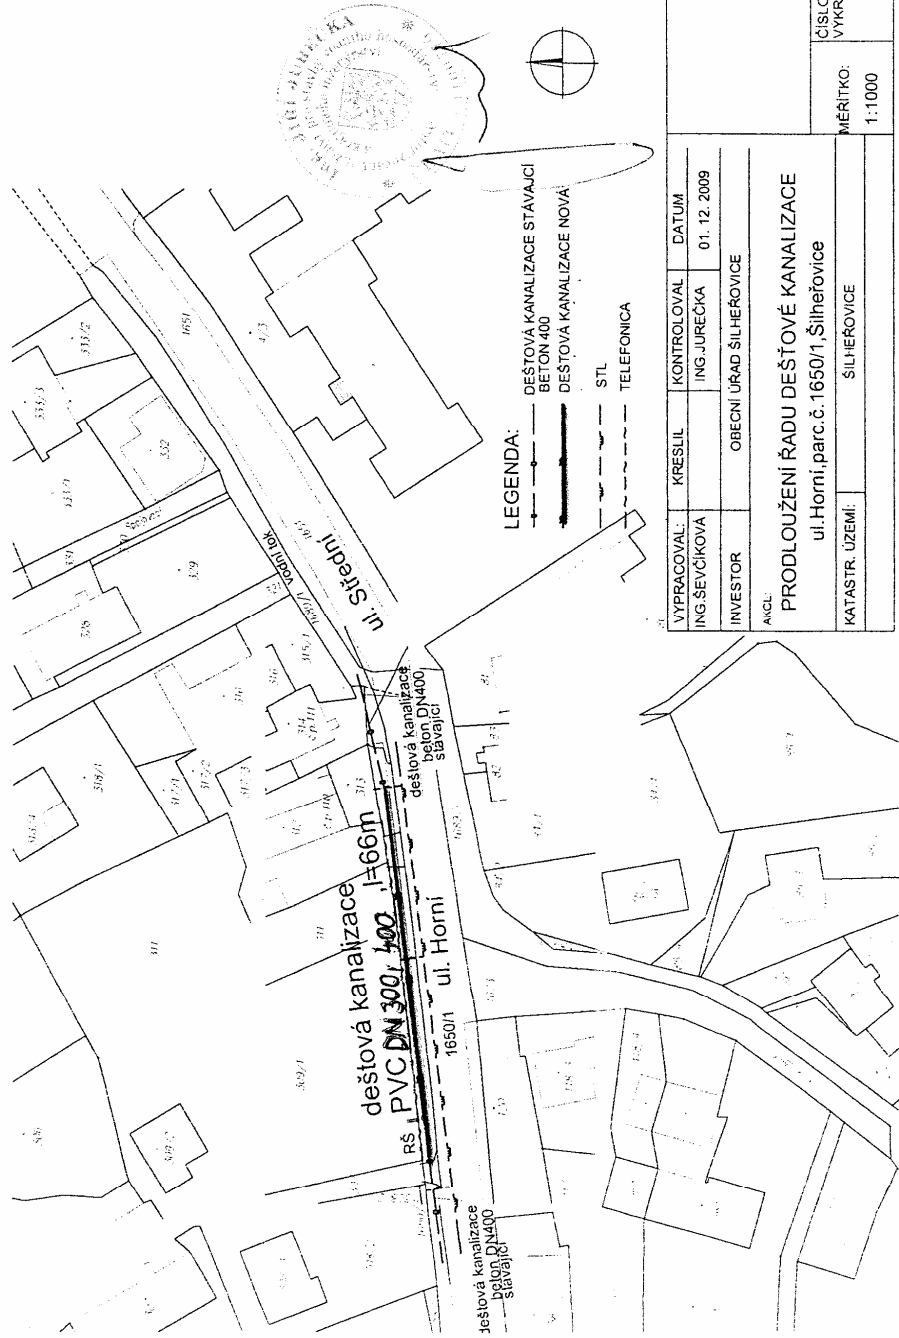

VYPRACOVAL:	KRESLIL	KONTROLOVAL	DATUM
ING. ŠEVČÍKOVÁ		ING. JUREČKA	01. 12. 2009
INVESTOR	OBECNÍ ÚŘAD ŠILHEŘOVICE		
ANCL:			
PRODLOUŽENÍ ŘÁDU DEŠŤOVÉ KANALIZACE ul. Horní, parc. č. 1650/1, Šilheřovice			
KATASTR. ÚZEMÍ:	ŠILHEŘOVICE		
MĚŘÍTKO:	1:1000		
ČÍSLO VYKRESU:			