

zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TGP 702 01, TGP 702 04,
 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
 13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 14) případně zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko platí pouze pro územní a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

17. Budou splněny podmínky správce vedení NN v obci - **ČEZ Distribuce, a.s.**, uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 100051670 ze dne 23.4.2012:

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území **nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:**

**NADZEMNÍ SÍŤE
 PODZEMNÍ SÍŤE**

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací pět dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras Vám zasiláme v příloze, v trase kabelového vedení může být uloženo i několik kabelů.

V případě, že uvážená akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se na Vašem zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny její části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o to požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

**PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ**

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák.č.458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) **zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č.458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN-EN 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050, a ČSN 33 2000-5-52.
 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

18. Budou splněny podmínky správce vodovodních a kanalizačních řadů v obci, Obecního úřadu Šilheřovice, uvedené ve vyjádření ze dne 9.2.2011:

Veřejný vodovod: Dojde k dotčení.

Oddílná splašková kanalizace: Nedojde k dotčení.

Proti napojení na tyto sítě není námitek.

- 1. Oddílná splašková kanalizace slouží pouze k odvádění splaškových vod a je ukončena obecní čističkou odpadních vod.*
- 2. Před zahájením prací, při kterých dojde buď k dotčení, křížení nebo souběhu se sítěmi, jež jsou ve správě obce, nutno požádat o vytýčení těchto sítí.*
- 3. Veškeré přípojky budou provedeny na náklady žadatele stavebníka.*
- 4. Po napojení na tyto sítě je nutno provozovatele požádat o umístění vodoměru, uzavřít s ním smlouvu o dodávce pitné vody a smlouvu o množství a kvalitě vypouštěných vod.*
- 5. Kontaktní osoba: Verner Kolaska, tel.: 597589950
606925430.*

19. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava, č.j. KHSMS 33307/2012/OP/HP ze dne 10.10.2012

V garáži nebude prováděna žádná mechanická činnost způsobující nadměrný hluk

20. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného MěÚ Hlučín, odboru ŽP a komunálních služeb, č.j. HLUC- 5467/2013/OŽPaKS/CH ze dne 8.2.2013

- Realizací záměru nesmí docházet ke znečištění podzemních a povrchových vod. Pro zachycení případných úkapů z parkujících automobilů bude před vyústěním dešťové kanalizace do vodního toku – Šilheřovický potok, vybudovaná revizní a kalová šachta. Tato bude pravidelně kontrolována a čištěna.*
- Pokud by v budoucnu došlo k rozšíření kapacity parkovacích míst (nad 25 stání vozidel), budou srážkové vody vypouštěny do vodního toku přes odlučovač lehkých kapalin.*
- Srážkové vody budou vypouštěny přes retenční nádrž o objemu 2 m³ do vodního toku Šilheřovický potok se souhlasem správce vodního toku – Obec Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice*
- Retenční nádrž bude pravidelně v bezdeštném období vyprazdňována, aby byla připravena k zachycení dalších přívalových srážek*

21. Pro stavbu vydal souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, dne 22.1.2013 pod č.j. HLUC-1188/2013/OŽPaKS/VA. Souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek, citujeme:

- 1. Výměra odnímané zemědělské půdy uvedená v tomto souhlasu je maximální a nebude překročena*
- 2. Svrchní kultura vrstva popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy budou skryty odděleně po celé dotčené ploše.*
- 3. Tato zemina bude deponována ve figuře na nezastavěné části dotčeného pozemku. Při skladování zeminy po dobu delší než 6 měsíců, bude zemina ošetřována vhodným způsobem, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, zejména zaplevelením. Zemina bude následně využita ke zvýšení mocnosti orniční vrstvy dotčeného pozemku – optimální je rovnoměrné rozestření ve vrstvě max. 0,2 m. V souladu s § 8 zákona bude se skrývanou orniční a podorniční vrstvou nakládáno tak, aby byla využita pouze pro rozprostření na plochy, které jsou zemědělsky využívány, nikoliv pro případnou modelaci terénu nebo pro vyrovnávání terénních nerovností.*
- 4. Práce budou na pozemcích prováděny především v době vegetačního klidu, co nejméně bude narušena organizace zemědělského půdního fondu, nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území*

5. Investorem budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt.

6. Dojde-li vlivem realizace stavby k případnému nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel neprodleně na svůj náklad provedení nápravných opatření.

Účastník řízení na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Lumír Vařecha, IČO 42863872, Na stráni 184, 747 15 Šilheřovice

Poučení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku parc.č. 208/2 v k.ú.Šilheřovice, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.


Jarmila Konečná
referent odboru - stavební úřad a silniční správní úřad



Příloha:

Situační výkres

Obdrží:

žadatel (doručenky - do vlastních rukou)

1. Lumír Vařecha, IČ: 42863872, Na stráni č.p. 184, 747 15 Šilheřovice

dotčené orgány (doručenky)

2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive
sídlo: Těšínská 39, 746 01 Opava – čj. HSOS-10096-2/2012
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava, IDDS: w8pai4f
sídlo: Olomoucká 82, 746 01 Opava I – čj. KHSMS 33307/2012/OP-HP
4. Městský úřad Hlučín, odbor dopravy a SH, IDDS: mfpbhkb
sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín – čj. HLUC-7362/2013/ODaSH/La
5. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, IDDS: mfpbhkb
sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín – čj. HLUC-5467/2013/OŽPaKS/CH, HLUC-1188/2013/OŽPaKS/VA, HLUC-50304/2012/OŽPaKS/Ry
6. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, odd. ÚP, region.rozvoje a památkové péče, IDDS: mfpbhkb
sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín – čj. HLUC-10732/2013/OÚPaPP/KU

dále obdrží (doručenky):

7. OÚ Ludgeřovice k vyvěšení na úřední desce OÚ v Ludgeřovicích (potvrzení o dni vyvěšení a sejmutí návrhu z úřední desky zašlete zpět stavebnímu úřadu).
8. OÚ Šilheřovice k vyvěšení na úřední desce OÚ v Šilheřovicích (potvrzení o dni vyvěšení a sejmutí návrhu z úřední desky zašlete zpět stavebnímu úřadu).

Tento návrh musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Ludgeřovice (v místě stavebního úřadu).


Poučení ke zveřejnění písemnosti:

Zveřejnění písemnosti na úřední desce OÚ Šilheřovice (v místě stavby) má charakter informativní, lhůty pro úkony účastníků řízení a veřejnosti se řídí dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (OÚ Ludgeřovice).

Evidenční číslo:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

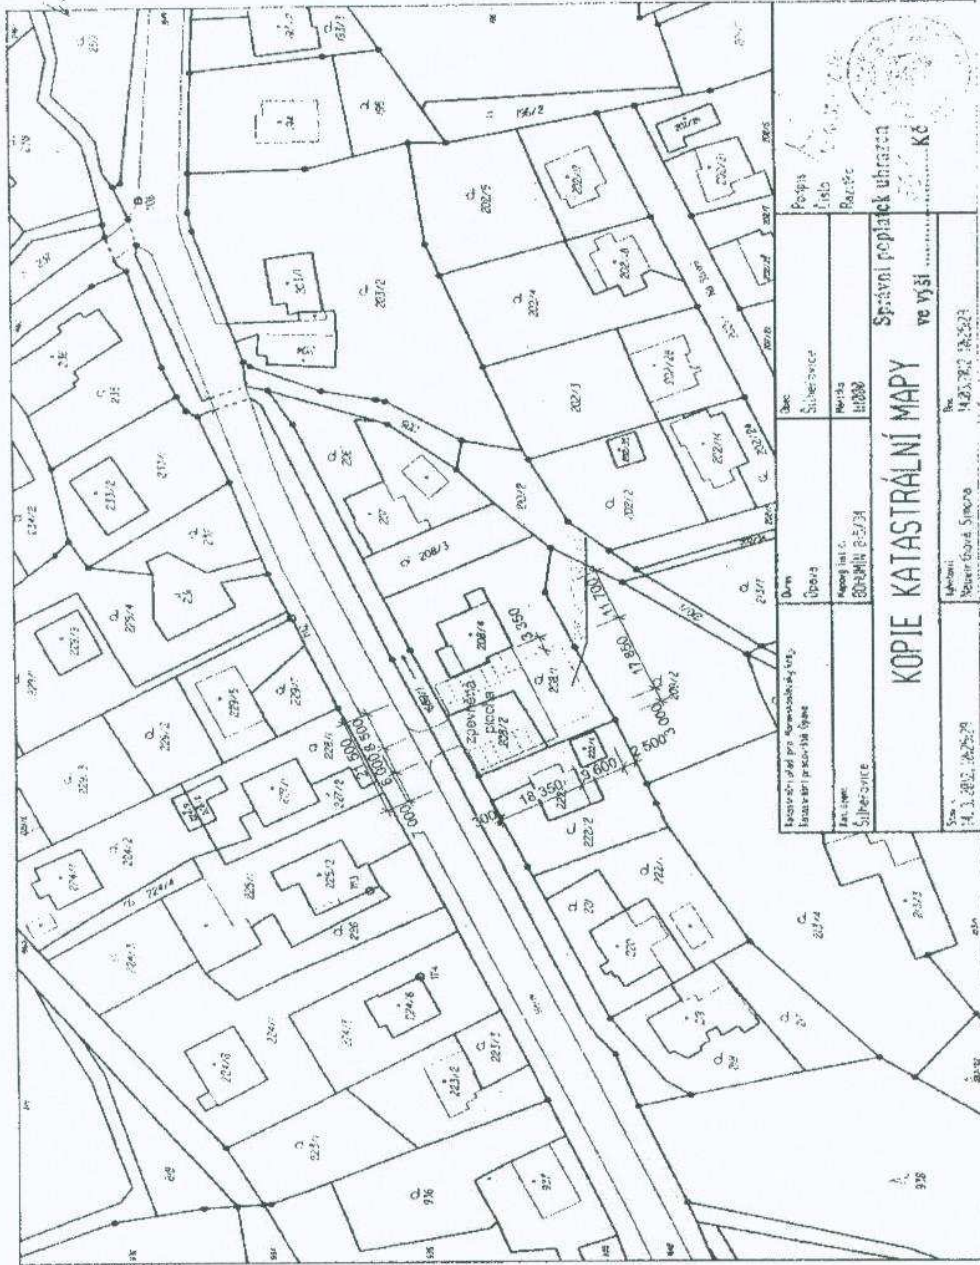

Kancelářský úřad pro katastrální území katastrální pracoviště území		Území Úpava	Okres Šumperk	Popis území Parcely
Kancelářský úřad pro katastrální území katastrální pracoviště území		Parcelní list č. 808/001/0-5/34	Parcelní list 8080	
Kancelářský úřad pro katastrální území katastrální pracoviště území		Společný popisek uhrazen ve výši Kč		
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY				
Stavba 14.3.2002, 14.25.29	Územní list 14.2.792, 14.25.29			

Stavebník : Václava Lumír a Kamila, Na stráni 184, 747 15 Šilheřovice
 Místo stavby : p.č. 208/1, 208/2, k.ú. Šilheřovice 747 15
 Vypracoval : Kuříděm Lubomír, autor: technik, Lipová 365, Markvartovice, IČ: 18059317

měřítko 1:1000 **ZAKRESLENÍ DO SNÍMKU** č. výkresu 02

*1402/001/0-5/34
 27. doc. 22. 1. 2017*

1402